
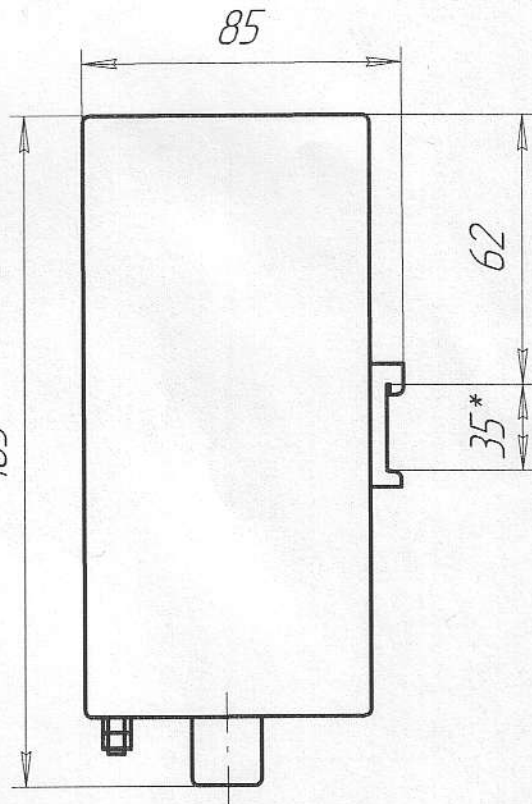


КТСС.0002.04ГЧ

Перв. примен.

Справ. №

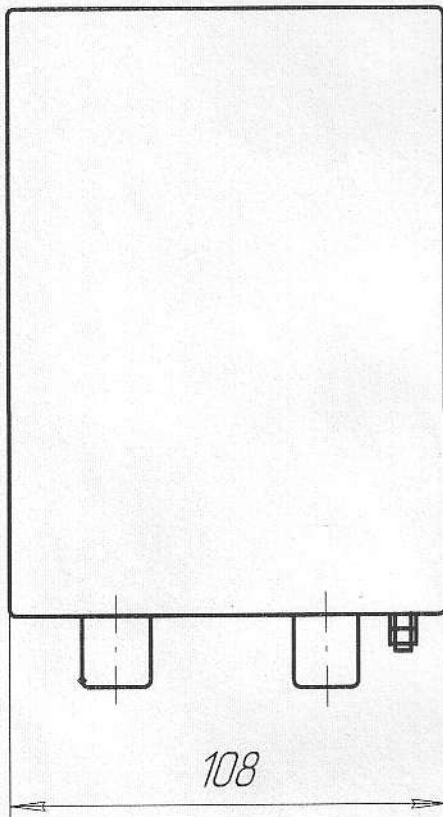

1. Подключение резистора к цепям трансформатора тока осуществляется неуказанными на чертеже гибкими выводами длиной не менее 1000 мм оконцованными клеммами М4 для исполнения хРДТх-х-х-М4 или клеммами М5 для исполнения хРДТх-х-х-М5
- 2.* - размеры для справок
3. На месте эксплуатации резистор устанавливать на 35 мм DIN-рейку.

КОМПАС 5 (с/1996-2001 АО АСКОН, Россия. Все права защищены.

Подп. и дата

Инв. № дробл

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Утв

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Грибастов ОА		
Проб.		Грибастов ДА		
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв		Шейнин ЭМ		

КТСС.0002.04ГЧ

Резистор РДТ
Габаритный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Листов	

ООО "КТС-сервис"