
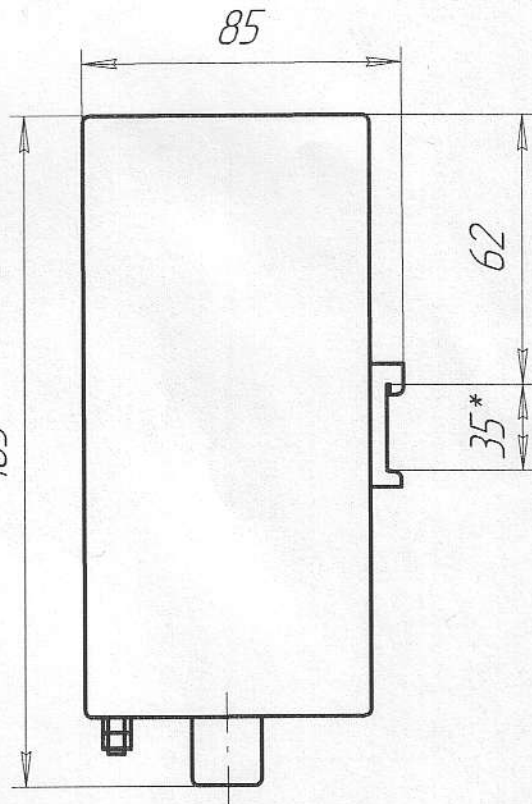


КТСС.0002.04ГЧ

Перв. примен.

Справ. №

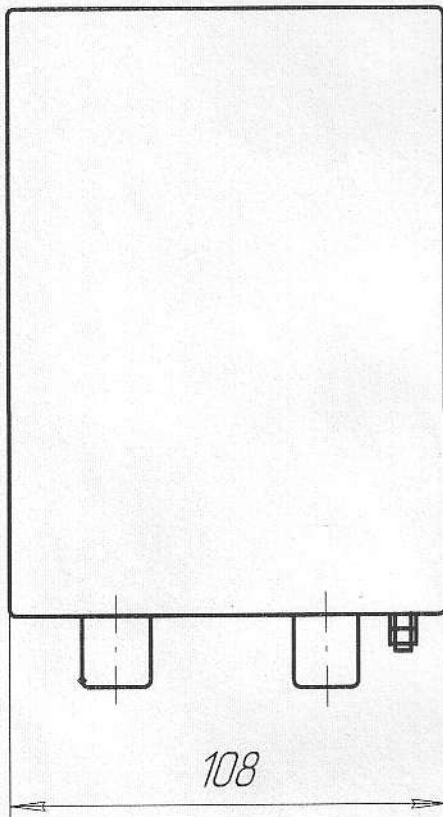

1. Подключение резистора к цепям трансформатора тока осуществляется неуказанными на чертеже гибкими выводами длиной не менее 1000 мм оконцованными клеммами М4 для исполнения хРДТх-х-х-М4 или клеммами М5 для исполнения хРДТх-х-х-М5
- 2.* - размеры для справок
3. На месте эксплуатации резистор устанавливать на 35 мм DIN-рейку.

КОМПАС 5 (с/1996-2001 АО АСКОН, Россия. Все права защищены.

Подп. и дата

Инв. № дробл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм. Лист

Разраб.

Пров.

Т.контр.

Н.контр.

Утв.

№ докум.	Подп.	Дата		
Грибастов ОА				
Грибастов ДА				
Шейнин ЭМ				

КТСС.0002.04ГЧ

Резистор РДТ
Габаритный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Листов	

ООО "КТС-сервис"