


КТСС.0002.05ГЧ


Перв. примен.

Справ. №

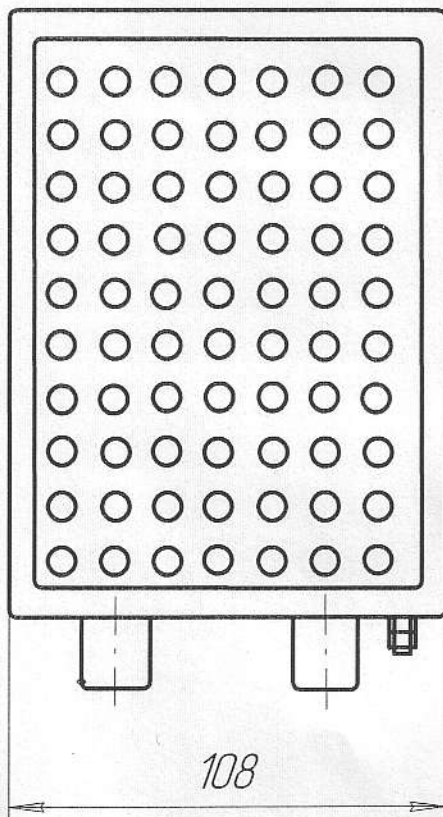

165

105

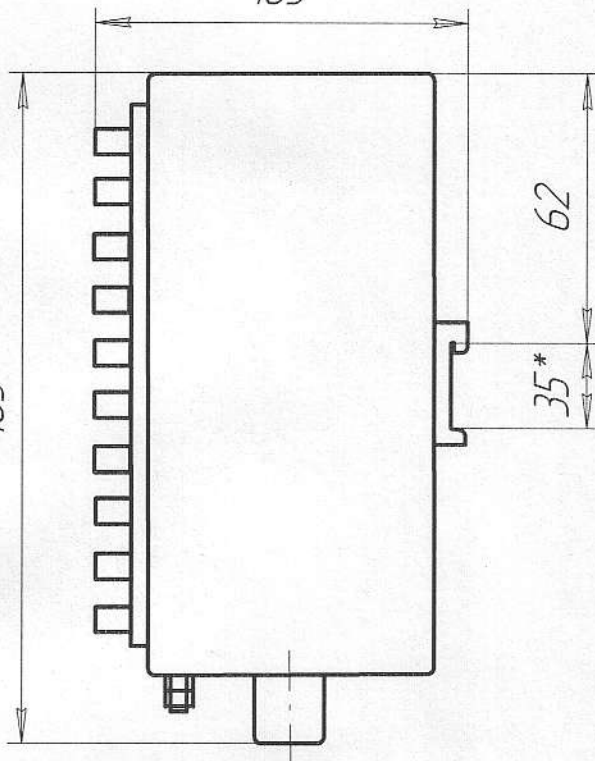

108

1. Подключение резистора к цепям трансформатора тока осуществляется неуказанными на чертеже гибкими выводами длиной не менее 1000 мм оконцованными клеммами М4 для исполнения хРДТх-х-х-М4 или клеммами М5 для исполнения хРДТх-х-х-М5
- 2.* - размеры для справок
3. На месте эксплуатации резистор устанавливать на 35 мм DIN-рейку.

КОМПАС 5 (с 1996-2001 АО АСКОН, Россия. Все права защищены.

Подп. и дата

Инв. № дробл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Грибастов О.А.		
Пров.	Грибастов Д.А.		
Т.контр.			
Н.контр.			
Утв.	Шейнин ЭМ		

КТСС.0002.05ГЧ

Резистор РДТ
Габаритный чертеж

Лист	Масса	Масштаб
Лист	Листов	

ООО "КТС-сервис"